

交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 11030

版本：4

程序名稱：安全衛生檢查

核 准：

日期：



105.03.07

1.0 目的

檢查承包商是否依據契約規定確實執行安全衛生管理作業，以確保工地安全與衛生。

2.0 範圍

適用於巨額金額以上工程，於施工期間承包商所執行之安全衛生管理作業。

3.0 定義

- 3.1 安全衛生檢查：由監造單位依據“安全衛生檢查計畫”，查驗承包商各項安全衛生管理作業，並將所發現之缺失通知承包商限期改善。
- 3.2 安全衛生缺失：指工作人員之任何行為與措施，因不符契約安全衛生規範、核定之“安全衛生檢查計畫”及勞工安全衛生法令之規定。
- 3.3 安全衛生檢查複查：針對安全衛生檢查紀錄內所記載之不合格項目與內容，於規定期限內針對改善之成果所做之檢查。

4.0 參考文件

- 4.1 職業安全衛生法及相關法令。
- 4.2 行政院勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」。

5.0 說明

- 5.1 本程序之作業流程，如局流程 11030。
- 5.2 監造單位於工程開工前，應指派 1 名專責之安全衛生工程師(司)並擬定該工程之“安全衛生檢查計畫”(得併入監造計畫)，報工務段(所)初核後，陳工程處核定。“安全衛生檢查計畫”之內容至少應包括下列各項：

- 5.2.1 人員組織表及職責明細表，該項組織須符合勞工安全衛生法令之規定。
- 5.2.2 監造期間安全衛生檢查人員分月人力需求表。
- 5.2.3 安全衛生檢查之頻率及督導承包商迅速改進缺失之辦法。
- 5.2.4 召開”安全衛生暨環境保護措施會議”之召集方式、會議地點、議程及定期會議召開次數等。
- 5.2.5 督導承包商對施工期間事故與災害緊急處理方案。
- 5.2.6 監督承包商對危害性化學品之管理與其廢棄處理方案。
- 5.3 監造單位安全衛生工程師(司)或其所屬人員，須依照核定之”安全衛生檢查計畫”對承包商實施安全衛生檢查，承包商之安全衛生人員應會同檢查。監造單位所屬之監造工程師(司)於工地執行工程品質查驗工作之同時，亦可隨機檢查承包商之工作場所、機具設備與作業方法，如發現缺失時，可立即督促改善或轉告安全衛生工程師(司)處理，以使安全衛生作業更臻週密。
- 5.4 監造單位安全衛生工程師(司)於檢查作業中若發現有缺失，應當場口頭通知承包商改善，並於全部檢查作業完成後，參照「安全衛生稽核(檢查)說明附表」(局附件 11020A)，填寫「安全衛生檢查紀錄表」(局表 11030A)交承包商。針對缺失限期改善部份須拍照存証時，則黏貼於「安全衛生缺失照片黏貼表」(局表 11020C)。承包商須遵照「安全衛生檢查紀錄表」之缺失內容及改善期限採取改善行動，並於改善完成後，通知監造單位辦理複查。若所發現之缺失，有立即發生危險之虞時，應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。
- 5.5 監造單位安全衛生工程師(司)應依「安全衛生檢查紀錄表」所載之改善期限內實施複查工作，若缺失複查不合格者應註記未改善之原因，並重新填寫「安全衛生檢查紀錄表」，交由承包商之安全衛生人員，責其限期改善，並繼續進行 5.4 及 5.5 之作業，至其改善完成結案為止。
- 5.6 安全衛生費用依契約詳細價目表計價項目給付，若該項目以一式計價，其每月估驗金額按當月工程進度比例給付。若有缺失或事故災害，依相關法令及契約規定辦理罰款。
- 5.7 監造單位應於每月 5 日前依據「安全衛生檢查紀錄表」編製前 1 月之「安全衛生檢查成果月報表」(局表 11030B)，送工務段(所)核定後，副知工程處備查。監造單位應針對「安全衛生檢查成果月報表」中執行不力之施工標，函知承包商加強自主管理。
- 5.8 監造單位應於每月 10 日前召開”安全衛生暨環境保護措施會議”，邀集各施工承包商之安全衛生人員共同參加，並請工務段(所)指派工程司列席。會議除檢討安全衛生檢查成果外，並可事先於開會通知上載明討論主題及檢討事項，以

使安全衛生工作之改進能集思廣益以臻完善。監造單位應於會議結束後，將會議紀錄函送各參加會議之單位執行。

5.9 若屬自辦監造之工程，流程中監造單位之職掌由工務段(所)承辦。

6.0 表格

6.1 安全衛生檢查紀錄表（局表 11030A）。

7.0 6.2安全衛生檢查成果月報表（局表 11030B）。附件

無。

8.0 附錄:修正重點說明

8.1 本程序之內容係參酌本局 98 年 6 月 6 日工字第 0986003741 號頒修訂局程序 10010「施工考評」及局程序 10005「品質管理」相關規定及現行施行情行辦理修訂。

8.2 105 年 3 月第 4 版修訂內容：


8.2.1 配合本局「交通部臺灣區國道高速公路局與所屬機構權責劃分表」修訂，局版標準作業程序修訂為適用於巨額以上工程。

8.2.2 配合「職業安全衛生法」等法令修訂相關名詞。

8.2.3 罰則已於特訂條款載明，故予以刪除。

8.2.4 修訂檢查發現缺失之處理程序。

8.2.5 修訂安全衛生檢查紀錄表（局表 11030A），將檢查項次列明。8.2.6 其他包括各表格及部分文字增修。

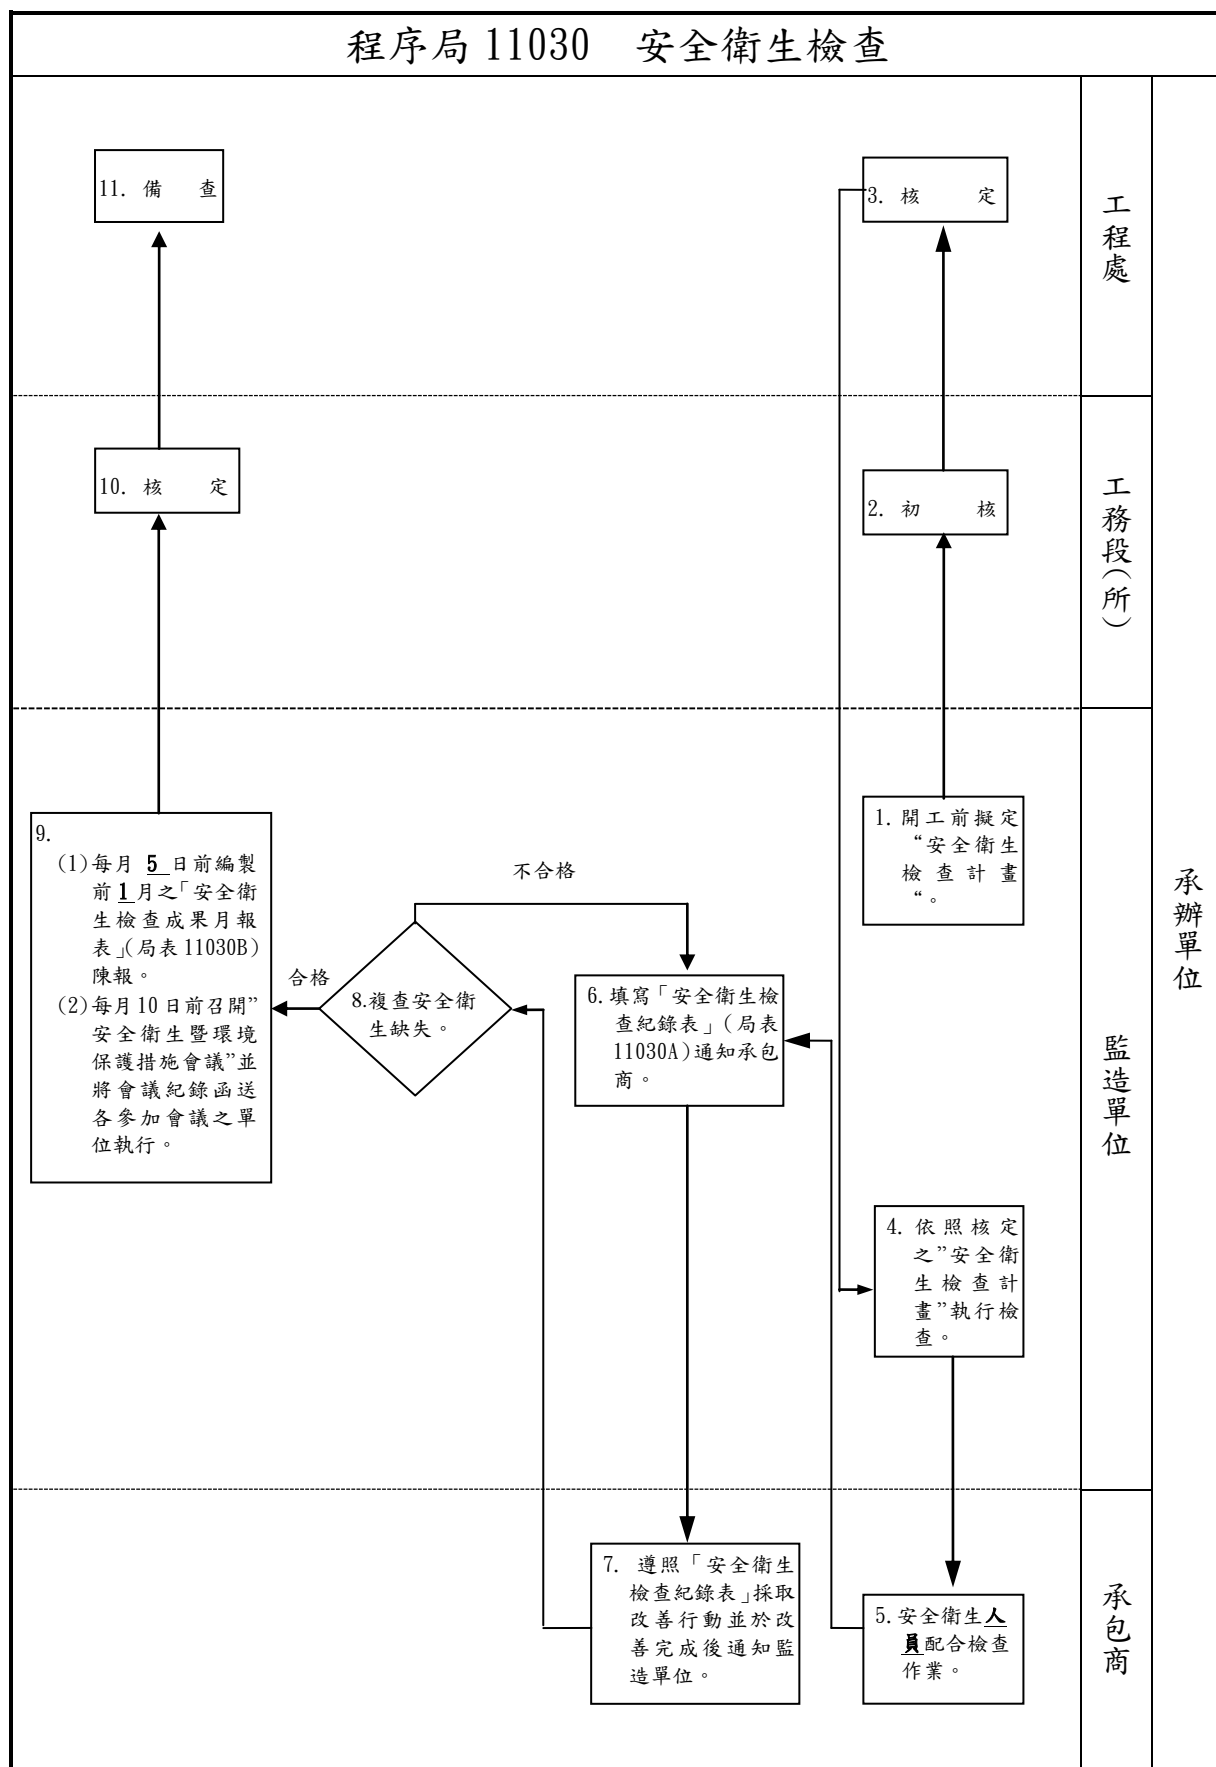

局表 11030A
版本：4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生檢查紀錄表

檢查編號：

第__頁 共__頁

工 程 名 稱								
工 程 地 點								
檢 查 地 點					檢 查 時 間	年 月 日 時 分		
檢 查 單 位					檢 查 人 員 簽 名			
承 包 商					安 全 衛 生 人 員			
項 次	檢 查 項 目 或 內 容	檢 查 結 果		改善期限	複查日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
1	具備開工前交維及施工注意事項講習紀錄							
2	具備開工前危害告知紀錄							
3	設置安衛管理單位及人員(具證書、照及回訓證明)							
4	具備安全衛生教育訓練紀錄							
5	已向勞檢機構報備勞工安全衛生工作守則(具同意備查函或下載備查網頁)							
6	已為勞工名冊中的勞工完成加保、體檢(含X光)之紀錄(必列項目)							
7	已於施工計畫(或勞工安全衛生管理計畫)訂定高風險作業安衛查驗停留點並具自主檢查紀錄							
8	具備施工安全設施參考圖說							
9	具備每日自主檢查紀錄							
10	具備召開協商會議紀錄							

局表 11030A

版本:4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生檢查紀錄表(續前頁)

檢查編號：

第__頁 共__頁

項次	檢查項目或內容	檢查結果		改善期限	複查日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
11	具備主線進場施工通報單							
12	具備自動檢查計畫及檢查紀錄							
13	已依緊急應變計畫實施演練之紀錄							
14	具備職災通報聯絡系統並建立職災(失能)紀錄							
15	安衛相關人員實際於現場執行							
16	具備工區防止墜落 <u>設備及措施</u>							
17	具備工區防止物體飛落 <u>設備及措施</u>							
18	具備工區防止倒塌崩塌 <u>設備及措施</u>							
19	具備工區防止被撞 <u>設備及措施</u>							
20	具備工區預防感電設備及措施							
21	具備工區臨水防溺設備及措施							
22	具備工區危險物管理設備及措施							
23	具備工區局限空間防護設備及措施							
24	具備工區門禁管制設備及措施							
25	具備工區夜間施工照明設備							
26	具備工區尖銳物防護設備							
27	工區施工人員確為本局查收勞工名冊中的勞工(現場外業必列抽查項目)							

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生檢查紀錄表(續前頁)

檢查編號：

第____頁 共____頁

項次	檢查項目或內容	檢查結果		改善期限	複查日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
28	承包商交維措施符合本局「施工之交通管制守則」規定(必列項目)							
29	工區基本衛生條件符合規定(含預防戶外高溫熱危害設備)							
30	具備合格滅火器							
31	儲放鋼瓶符合規定							
32	勞工確實配戴個人防護具							
33	具備合格急救藥箱、器材							

註：1. 本表由監造單位存查 1 份，1 份交工務段（所），1 份送承包商。

2. 1~14 項為內業備查文件及紀錄，如有依工序陸續進場之協力廠商，請承包商陸續提出資料受檢。

3. 檢查結果於合格時可於備註欄註明合格細項與檢查地點。

4. 檢查項目請於檢查結果欄位打勾，無法檢查之項目免註記。

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
____年____月安全衛生檢查成果月報表

____年__月__日
第__頁 共__頁

工 程 名 稱	承包商	檢 查 編 號	檢 查 結 果			改 善 結 果		未 改 善 原 因
			檢 查 件 數	合 格 件 數	不 合 格 件 數	已 改 善 件 數	未 改 善 件 數	
註：本表經核定後，由工務段（所）存查 1 份，送監造單位及各受檢查之承包商 1 份，1 份副知工程處。								

監造單位：工務段（所）：