


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計

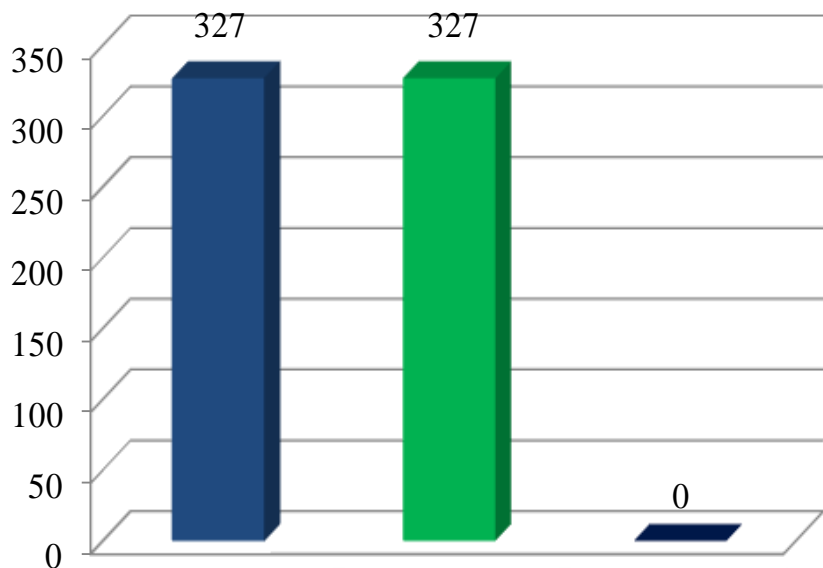

試驗次數	合格次數	不合格次數
327	327	0



統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形



一、C711標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計

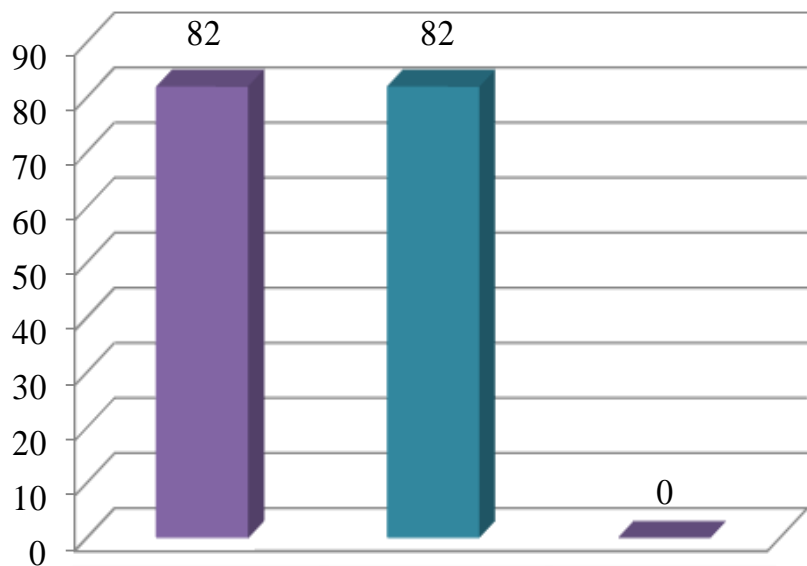

試驗次數	合格次數	不合格次數
82	82	0



統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計

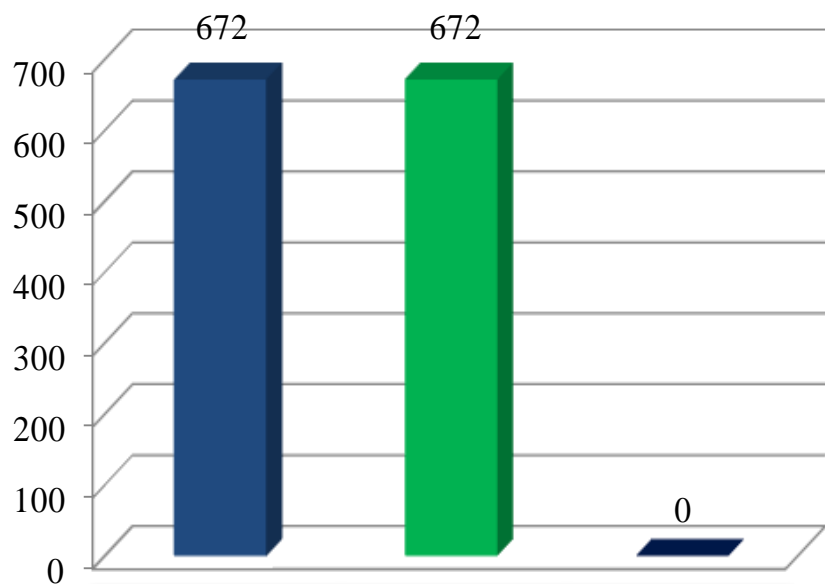

試驗次數	合格次數	不合格次數
672	672	0





統計至107年09月30日

各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

2. 竹節鋼筋材料試驗

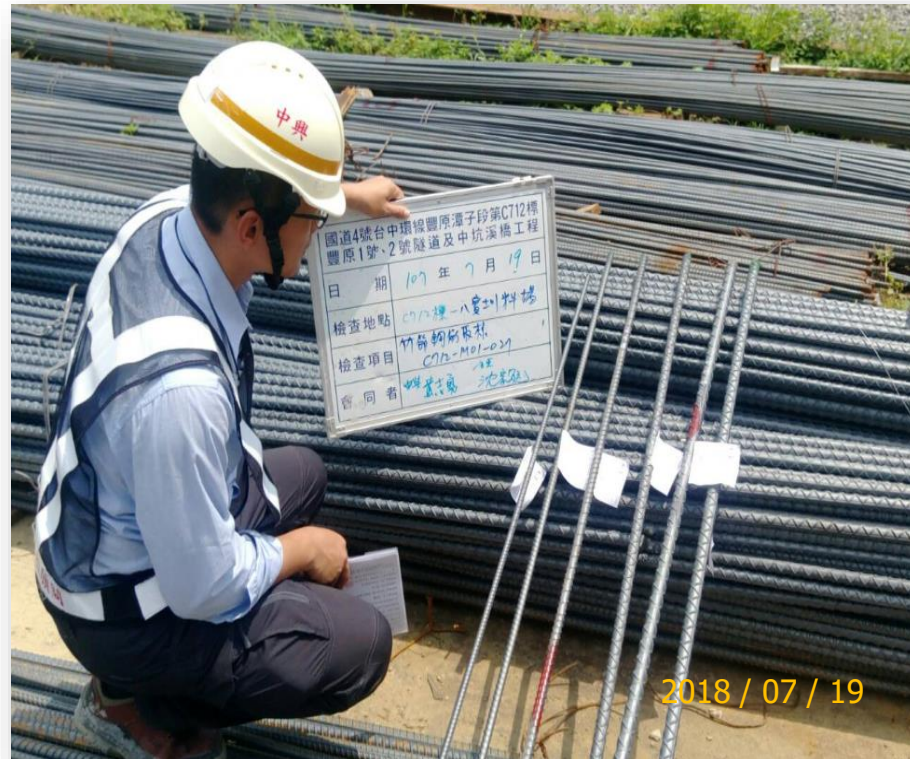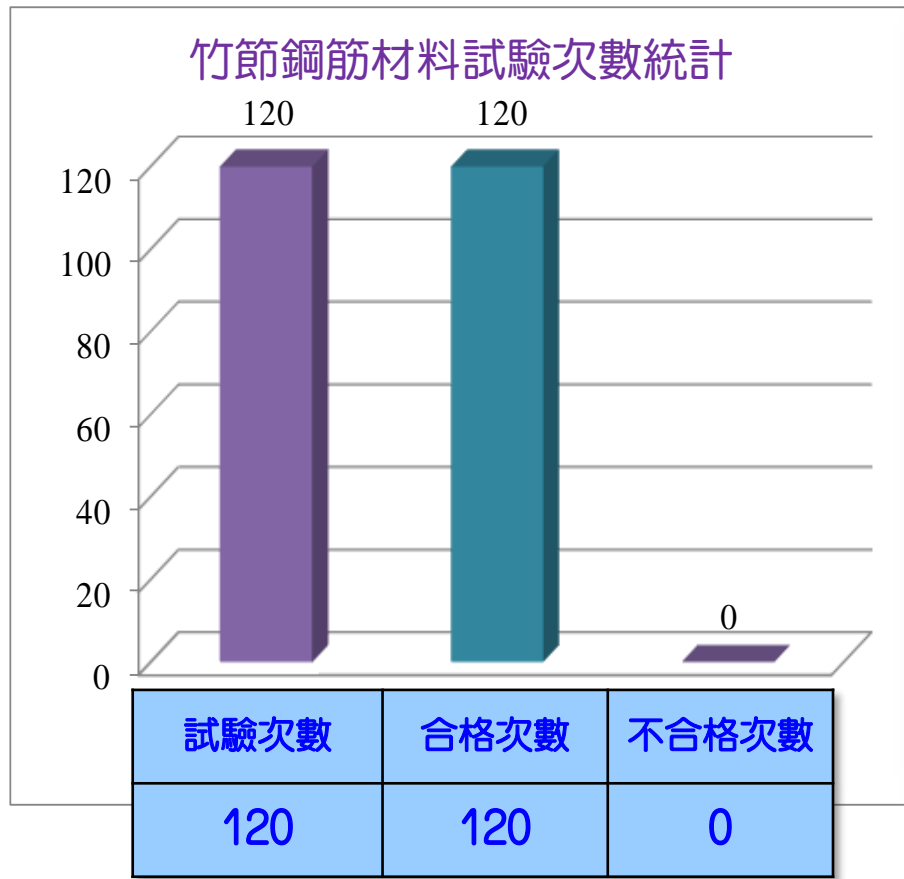



統計至107年09月30日

各標材料設備抽驗執行情形



二、C712標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎韌性試驗

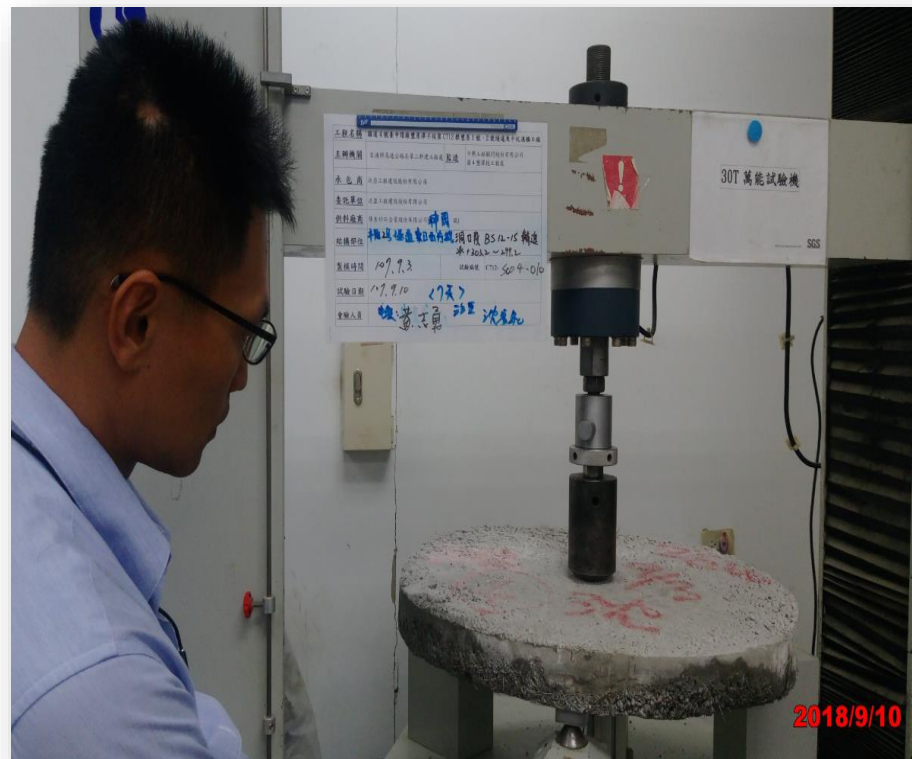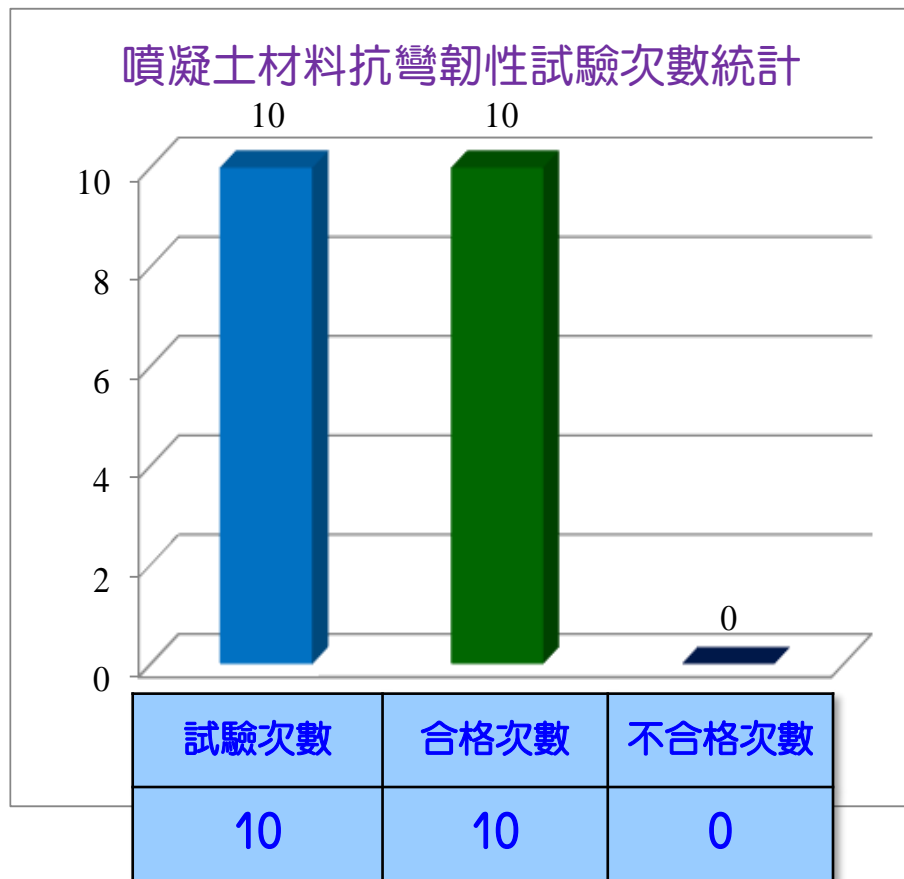

統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計

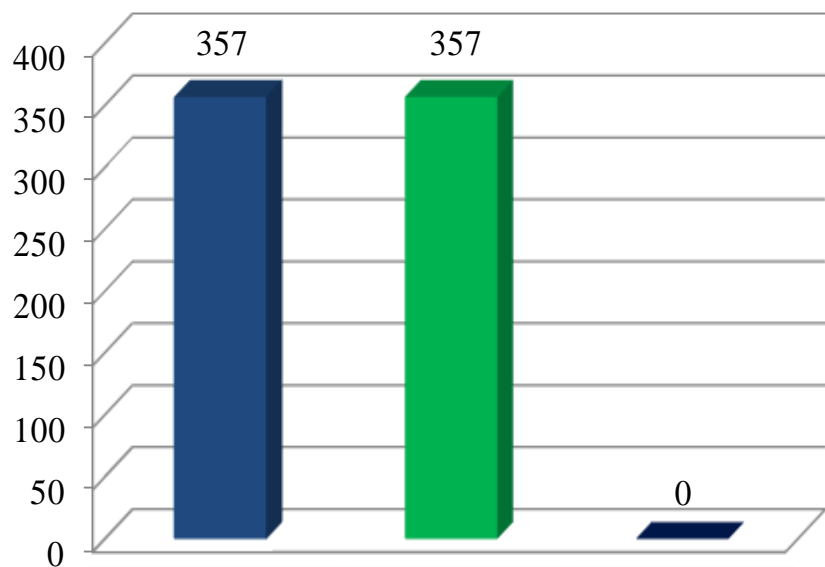

試驗次數	合格次數	不合格次數
357	357	0



統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形




三、C713標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計

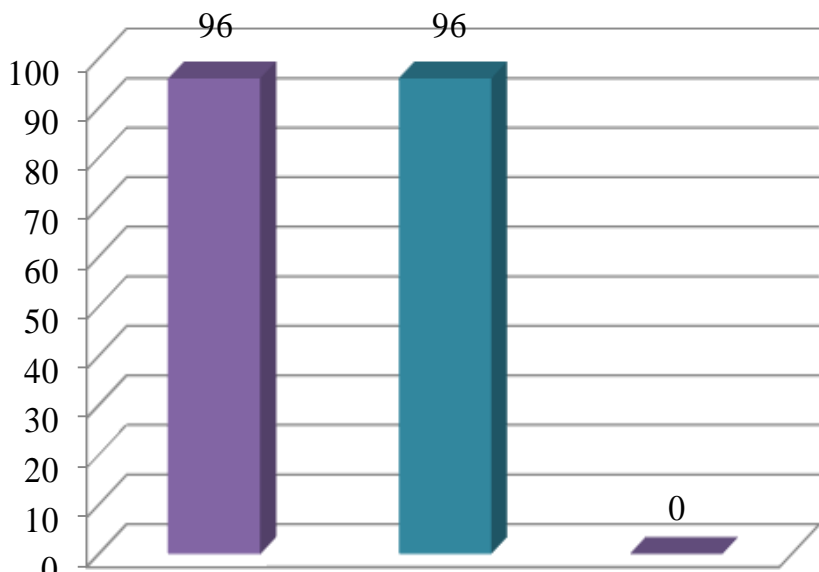

試驗次數	合格次數	不合格次數
96	96	0

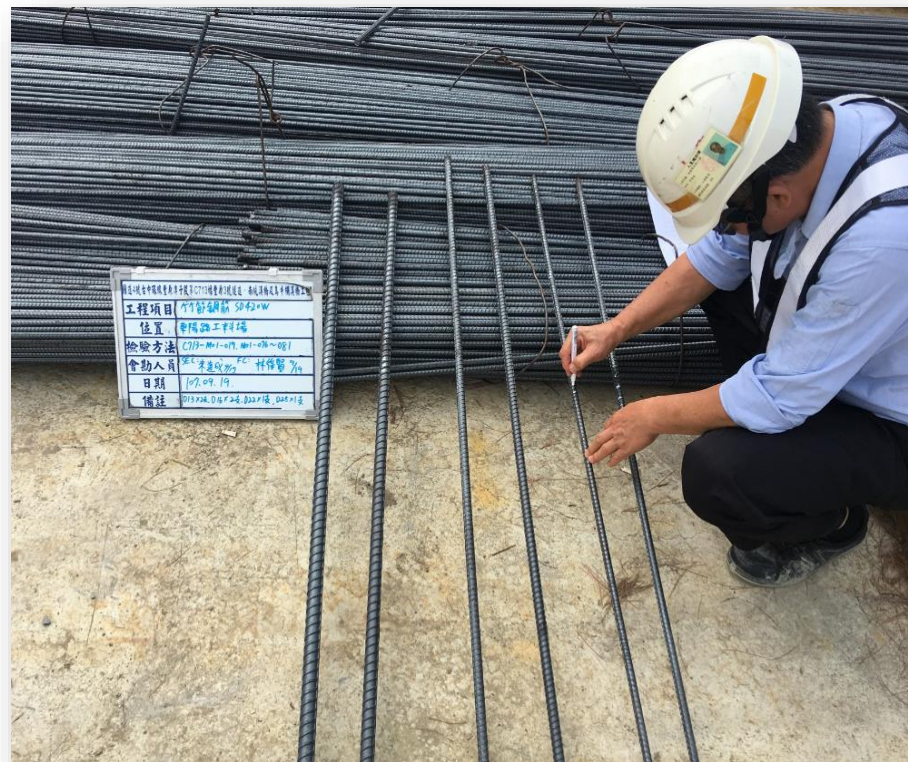

統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形



三、C713標

3. 鋼纖噴凝土材料抗彎韌性試驗

噴凝土材料抗彎韌性試驗次數統計

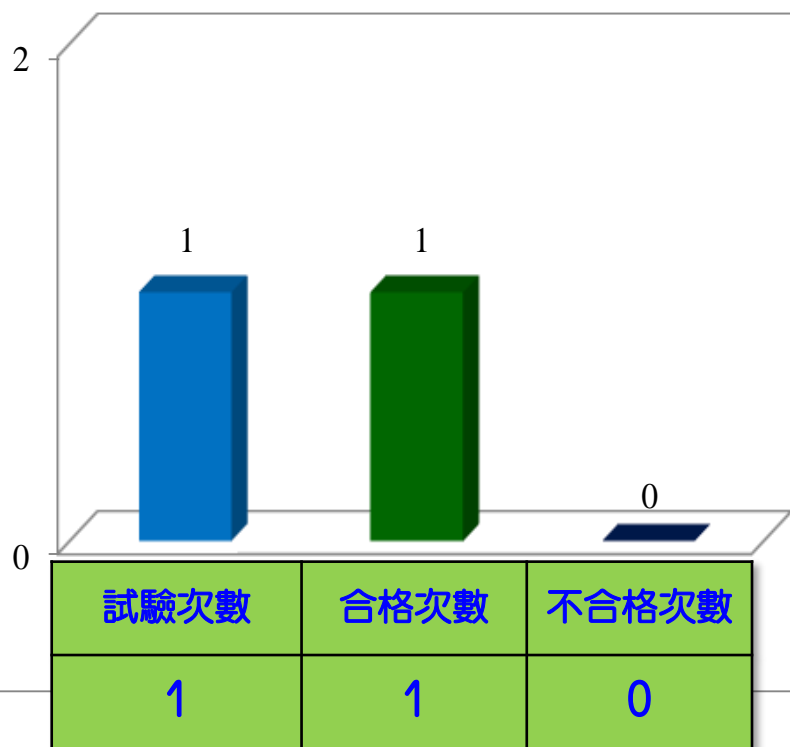

統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形



四、C714標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計

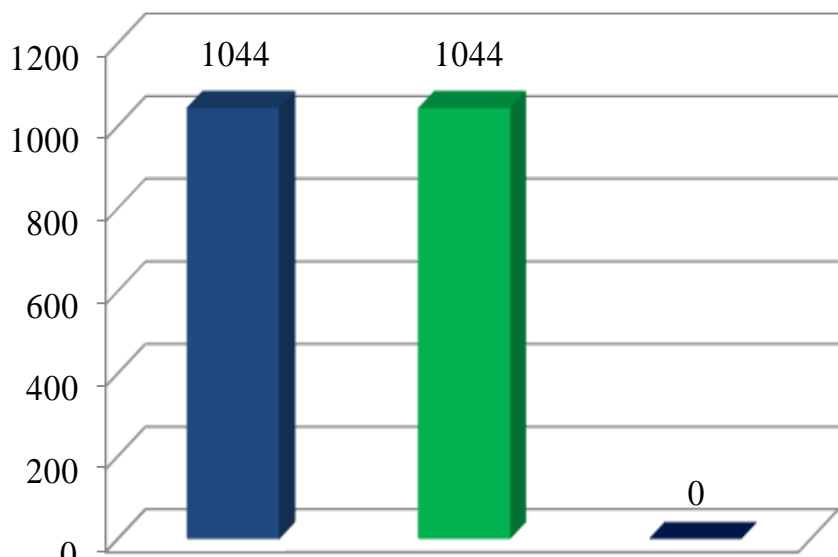

試驗次數	合格次數	不合格次數
1044	1044	0




統計至107年09月30日



四、C714標

2. 竹節鋼筋材料試驗

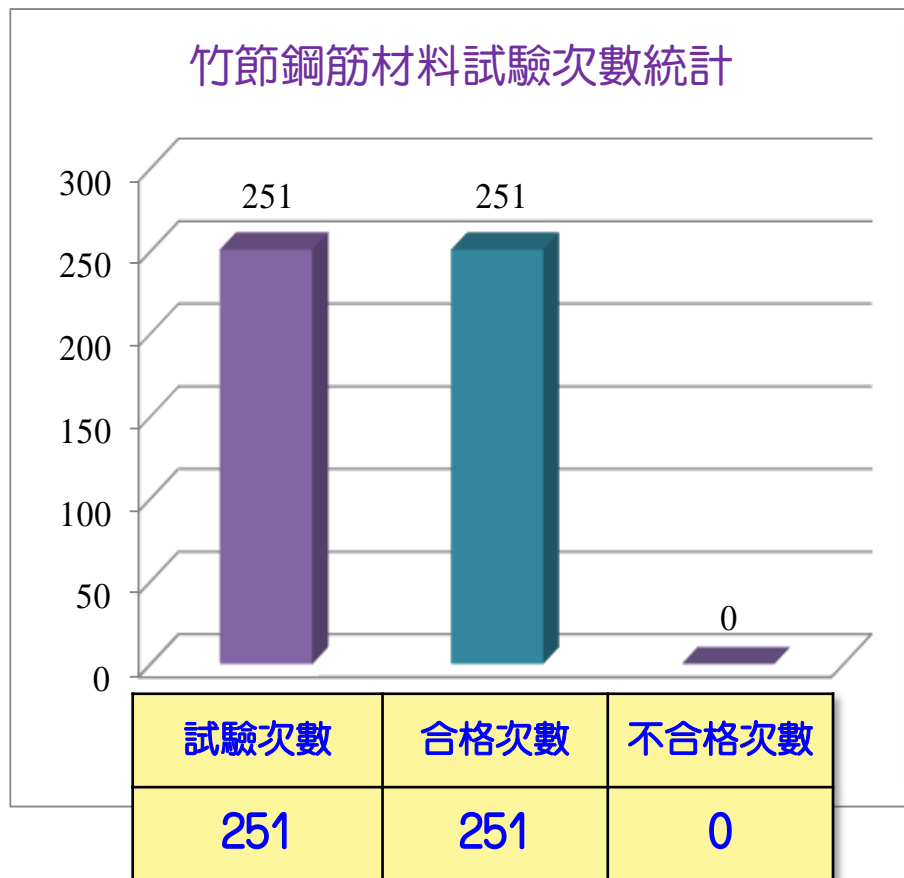

統計至107年09月30日


各標材料設備抽驗執行情形




五、C715標

1. 水泥混凝土材料抗壓強度試驗

水泥混凝土材料抗壓強度試驗次數統計

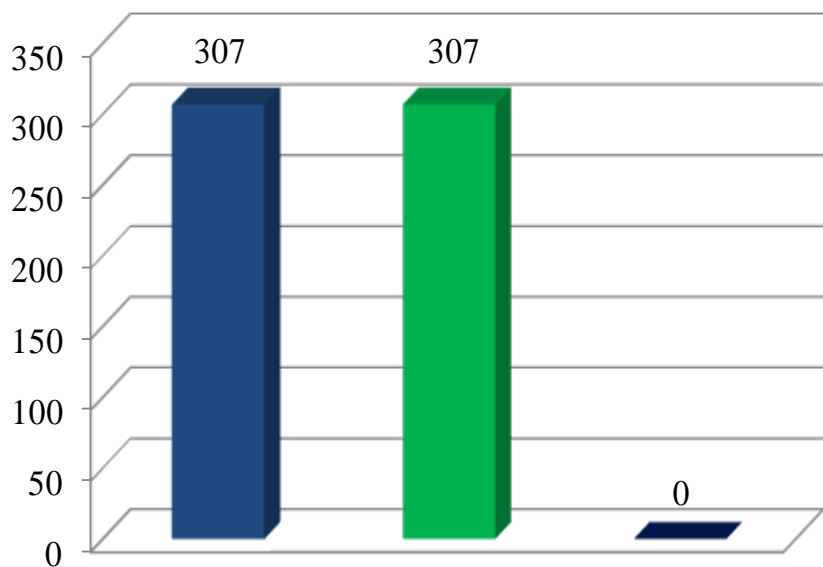

試驗次數	合格次數	不合格次數
307	307	0

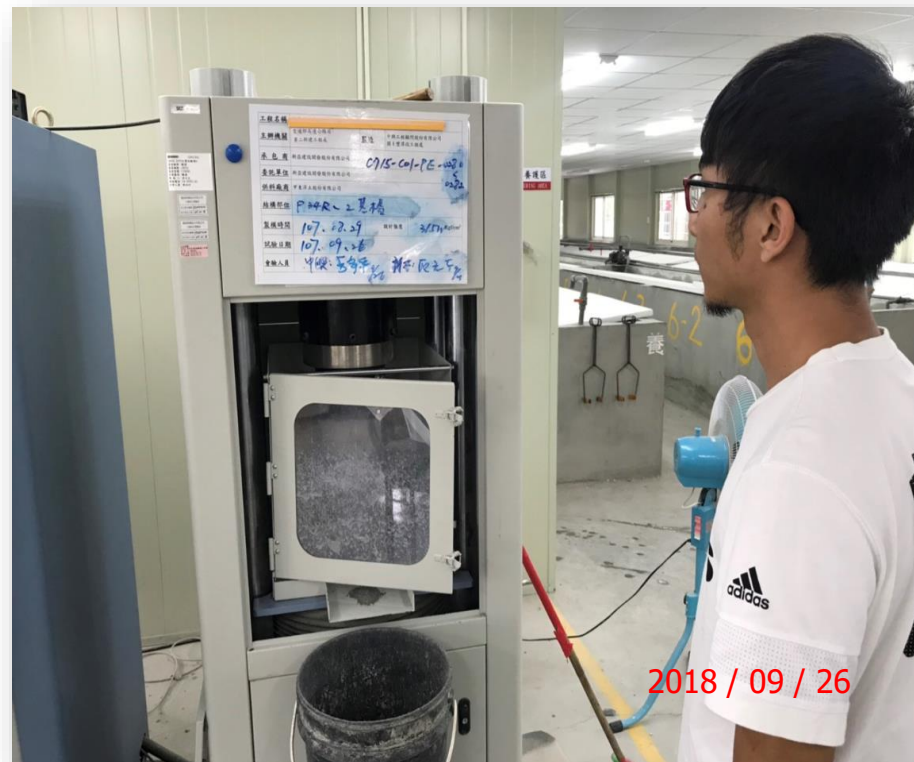


統計至107年09月30日



五、C715標

2. 竹節鋼筋材料試驗

竹節鋼筋材料試驗次數統計

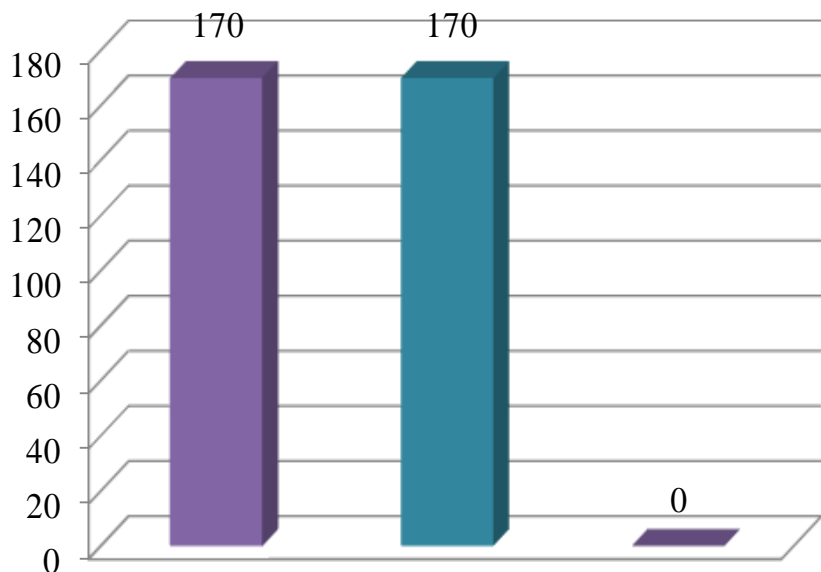

試驗次數	合格次數	不合格次數
170	170	0



統計至107年09月30日